




ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

Варна 9000, пл. "Славейков" №1, e-mail: office.varna@bgports.bg, Тел: (+35952)68 46 11, факс:(+35952) 655902

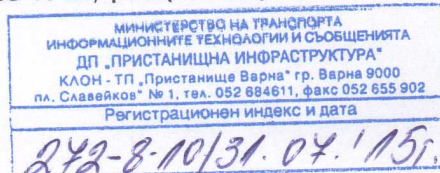

ДО

Потенциалните участници

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Ремонт настилка пред Магазия 2 и 3 до междинен портал – Пристанище Варна - Изток"

Относно: Разясняване по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт настилка пред Магазия 2 и 3 до междинен портал – Пристанище Варна - Изток" открита с решение 278-8-8/ 24.07.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт настилка пред Магазия 2 и 3 до междинен портал – Пристанище Варна - Изток" представям следните разяснения:

Въпрос 1. По сметка 1.1. Земни работи

т.1 Разкъртване на съществуваща асфалтобетонна настилка и транспортиране на депо – моля да укажете транспортното разстояние за вътрешно депо, на което предвиждате да се извози разрушения асфалт, или Изпълнителя сам определя къде да депонира този материал.

Отговор 1: Изпълнителя сам определя къде да депонира разрушения асфалт.

Въпрос 2. По сметка 1.2. Пътни работи

т.5 Повдигане шахта за ПХ – под шахта Възложителя охранително гърне в асфалтовата настилка за ПХ ли има предвид?

т.6 Повдигане на правоъгълна ревизонна шахта 1,5x1,5 м – каква е шахтата-зидана или лят бетон и попада ли в обхвата на асфалтовата настилка? Дайте указания за изработка на новите капаци.

Отговор 2:

По т.5 – Има се предвид повдигане на охранително гърне.

По т.6 – Шахтата е от лят бетон и попада в обхвата на асфалтовата настилка. Възложителя няма изискване към видът на капаците.

Въпрос 3. По сметка 4.1. Дъждовна канализация

т.5 Направа на нова дъждоприемна шахта – каква е дълбочината на шахтата, има ли Възложителя изискване към материала за шахтата /стоманобетонени пръзтени или HDPE/

т.6 Включване в стара канализация – моля, дайте допълнително описание на предвидените за изпълнение дейности – включване в съществуваща стоманобетонена шахта или връзка с тръба от канализационен клон /от какъв материал е клонът/

Отговор 3:

По т.5 – Дълбочината на шахтата е до 2 метра. Възложителя няма изискване към материала на шахтата.

По т.6 – Включването е връзка с тръба към съществуващ стоманобетонен канализационен клон.

С уважение,

Румен Арабаджиев

Директор

Клон - ТП "Пристанище - Варна"

