ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕНЕРДЖИ СОРС" ЕООД

ПРЕДМЕТ: Подмяна на батерии на UPS, допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС - фаза 1"

ДОГОВОР

№ ....62...../ 18.09.2017

Днес, 18.09.2017 г. в гр. София, между:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА", със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход" № 69, ет. 4, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор от една страна, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Енерджи Сорс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Васил Кънчев" 26, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 203248686 представлявано от Владимир Вътийски – Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

след класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, проведена по реда на Глава XXVI от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Подмяна на батерии на UPS, допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС - фаза 1"

се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение, на свой риск, със собствени материали и човешки ресурси, в съответствие с действащото законодателство:

1. доставка на батерии на UPS, допълнителните разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС – фаза 1";

2. последващо изкупуване на излезлите от употреба батерии на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от посочените места за доставка.

(2) Дейностите по ал. 1 се изпълняват в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката – Приложение № 1 и с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, представляващи неразделна част от този договор.

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на възложената съгласно този договор работа, както и да му заплати по цените, при условията и в сроковете, уговорени в този договор.

II. СРОК, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите:

а) по чл. 1, ал. 1, т. 1 от договора в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от сключване на договора, и

б) по чл. 1, ал. 1, т. 2 от договора в срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от уведомлението по чл. 10, т. 3.

(2) Дейностите от предмета на договора се извършват на следните адреси:

1. гр. Русе, ул. Пристанищна 21А, СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав";
2. гр. Варна, бул. „Приморски" № 5, СПД „Ръководство на корабния трафик - Черно море";
3. гр.Оряхово, координати за точен адрес: 43°44'08.9"N , 23°56'19.2"E.

Чл. 4. (1) Срокът на договора спира да тече в случай, че възникнат непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа.

(2) За спирането на срока се съставя констативен протокол, в който се отразява причината за спирането. Протоколът се подписва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приложените доказателства за необходимостта от спиране на срока са неразделна част от протокола.

(3) След отпадане на причините за спирането на срока, страните подписват нов протокол, с който се посочва от кога се възобновява изпълнението и кога изтича срокът за изпълнение на договора.

Чл. 5. (1) За извършената доставка на батериите по чл. 1, ал. 1, т. 1 се съставя приемо-предавателен протокол, който се подписва от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от Комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставката се счита за приета, в случай, че протоколът е подписан без забележки, със заключение, че батериите, заедно с всички техни принадлежности са доставени в срок, качествено и в съответствие с техническите характеристики и с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От този момент започва да тече гаранционният срок.

(2) При констатирани недостатъци в броя, формата, вида или друго несъответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Техническата спецификация, Комисията по ал. 1 изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани несъответствието в 3 (три) - дневен срок. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани несъответствието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва да приеме изпълнението.

(3) За изкупуването на излезлите от употреба батерии на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява тяхното изземване в съответствие с Техническата спецификация. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се предоставя документ, в който се описват количеството (в килограми) и видът на излезлите от употреба батерии.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 6. Общата цена на възложената работа по договора е в размер на **28 522.90 лв.** (двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и два лева и деветдесет стотинки) без ДДС или **34 227.40 лв.** (тридесет и четири хиляди двеста двадесет и седем лева и четиридесет стотинки) с ДДС, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. Цената по чл. 6 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на договора.

Чл. 8. (1) Дължимите плащания по чл. 6 се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

а) първо плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 80% (осемдесет процента) от стойността на договора след доставката на батериите с всичките им принадлежности и

представяне на:

- оригинална фактура;

- двустранно подписан приемо-предавателен протокол по чл. 5, ал. 1 без забележки – и за трите места на доставка.

б) окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора след представяне на:

- оригинална фактура за окончателно плащане;

- документ по чл. 5, ал. 3.

(2) Срокът за плащане започва да тече от момента, в който са налични и двата документа съответно по ал. 1, б. „а“ и „б“. Всички плащания се извършват в български лева, с платежно нареждане в срок от 10 работни дни по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG90RZBB91551005277643
BIC: RZBBBGSF

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да упражнява цялостен и непрекъснат контрол върху изпълняваните дейности, предмет на договора, чрез своите представители.

2. Да съдейства за изпълнението на договорените работи.

3. Да откаже изцяло или частично плащането при некачествено или несвоевременно изпълнение на възложената работа по поръчката.

4. Да иска доставка на батерии, съответстващи на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като при недоставянето им има право да развали договора с тридневно предизвестие.

5. Да задържи гаранцията за изпълнение по чл. 17 от настоящия договор, в случай на неизпълнение на задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както е договорено съгласно настоящия договор.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение с нормативни разпоредби или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да назначи комисия от свои представители за изпълнението на настоящия договор;

2. Да заплати уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията, предвидени в раздел III от настоящия договор;

3. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовността си да предаде излезлите от употреба батерии от съответните обекти;

4. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши доставката точно и в договорения срок, съгласно всички нормативни изисквания.

2. Да отстранява за своя сметка всички недостатъци на доставката, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възразил при приемането ѝ.

3. Да осигури изземване на излезлите от употреба батерии от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване разпоредбите на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и

акумулатори, в срок от 60 дни, считано от уведомлението по чл. 10, т. 3;

4. Да спазва законовите изисквания, свързани с изпълнението на договора, включително относно спазването на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнение на поръчката. В случай на нарушения и налагане на санкции, сумите се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени относно статута си в 3 (три)-дневен срок от извършването им, като представя надлежно заверено копие от документа;

6. Да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нова батерия, в случай, че в рамките на договорения гаранционен срок се проявят дефекти или повреди, като всички разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7. Да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката, без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не разпространява служебна и вътрешна информация, станала му известна при и по повод на извършване на дейността му.

8. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията, предвидени в настоящия договор;

2. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното и качествено изпълнение на задълженията си по договора.

VI. ГАРАНЦИИ

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставените батерии на UPS и принадлежностите към тях за срок от **25 (двадесет и пет) месеца**, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки по чл. 5, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при изпълнението на поръчката е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата спецификация или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 15. За времето на гаранционния срок по чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заменя с нови повредените/ дефектирали батерии.

Чл. 16. (1) При възникване на повреда или поява на скрит дефект, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, по факс или ел. поща, за характера на повредата и датата на възникването й.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нова батерия в срок от 7 (седем) дни, считано от уведомлението по ал. 1.

Чл. 17. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС в една от следните форми:

а) парична сума по следната банкова сметка на възложителя:

IBAN: BG39 CECB 9790 1043 0528 00
BIG: CECBBGSF
БАНКА: „ЦКБ" АД, клон „Химимпорт"

б) оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с възможност да се усвои изцяло или на части и да съдържа задължение на банката да извърши

безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора;

в) оригинал на валидна застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията по ал. 1 б. б) съотв. в) за целия срок на изпълнение на договора, като представя документ за удължаването на срока не по-късно от 3 (три) календарни дни преди изтичане валидността на документа.

(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответно той се удовлетворява от нея, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Чл. 18. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа или се удовлетворява от гаранцията за изпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по чл. 17 на този договор в срок до 10 (десет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 13 от настоящия договор, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 20. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора или част от него, не спази изискванията към него съгласно договора и неговите приложения, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,10 % от цената на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(2) В случай на забава при извършване на плащане по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,01 % от неизплатената сума по договора, но не повече от 10 (десет) на сто от стойността на същата.

(3) За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 (десет) на сто от стойността на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

(4) При прекратяване на договора по чл. 21, ал. 1, т. 2 страните не си дължат неустойки, лихви и пропуснати ползи.

(5) При прекратяване на договора по чл. 21, ал. 1, т. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя заплащането на извършените и неразплатени дейности, доказани с приемо-предавателен протокол и фактура, като не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. с изтичане срока на договора, определен в чл. 3, ал. 1, удължен с гаранционния срок;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т. 3 от Закона за обществените поръчки;

5. когато са настъпили обстоятелства, възникнали след сключване на договора, в резултат на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни задълженията си по договора - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

2. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

VIII. СЪОБЩЕНИЯ

Чл. 22. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително и по факс и е-майл от упълномощените представители на страните.

Чл. 23. (1) Адресите на страните по договора са, както следва:
на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**
гр. София 1517, ул. „Бесарабия“ 52, тел.: 02 4444652, факс: 02 4444653;
лице за контакт: инж. Владимир Въртийски, e-mail: office@nrgsource.eu
на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**
гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, факс: 02 807 99 66, тел: 02 807 99 99;
лице за контакт: инж. Боян Рашков, тел: 082 298 462; e-mail: b.rashkov@bgports.bg

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този договор, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и засягащо пряко изпълнението на договора, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби.

(3) Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

Чл. 25. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните има право да поиска договорът да бъде прекратен. В този случай за прекратяването се подписва двустранно споразумение, като заплащането на извършените до момента работи се определя на базата на двустранен констативен протокол – неразделна част от споразумението.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставят на трети лица, освен, ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите и материалите.

(4) При подписването на настоящия договор, страните подписват и Споразумение за поверителност.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Промяна на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за изменение или прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се потвърждава с преподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият собственик откаже такова преподписване и поиска промяна на условията или прекратяване на договора, договорът се прекратява

Чл. 28. (1) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при не постигане на такива спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

Чл. 30. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от договора са:

I. Задължителни приложения:

1. Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. Оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** съдържаща Техническо и Ценово предложение;
3. Споразумение за поверителност.

II. Други приложения:

1. Документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
2. Документ за гаранция за изпълнение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Ангел Забуртов
Генерален директор
ДП „Пристанищна инфраструктура"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Владимир Вьртийски
Управител
„Енерджи Сорс" ЕООД

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящото Споразумение е сключено между Страните:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА", със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, бул. „Шипченски проход" № 69, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор, от една страна,

и

„Енерджи Сорс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Васил Кънчев" 26, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 203248686 представлявано от Владимир Въртийски – Управител, от друга страна.

Предвид взаимното си намерение за добросъвестни двустранни контакти и оперативно взаимодействие между страните в изпълнение на Договор между страните № ....62..... от ....18.09.2017..... г., същите се съгласяват, че това може да е свързано с необходимост от обмен на поверителна информация /ПИ/, който те приемат да извършват помежду си в съответствие с дефинициите и условията, изложени по-долу, както следва:

1. **Поверителна информация /ПИ/** ще представляват всякакви документи, спецификации, дизайни, планове, схеми, софтуер, данни, примери, прототипи, финансова, маркетингова или друга бизнес и/или техническа информация, без значение дали е написана, изказана устно или в електронен вид, която може да се предоставя от едната Страна (по-долу наричана разкриваща Страна) на другата (по-долу наричана получаваща Страна) във връзка с по-горе упоменатите контакти и преговори, и която е собствена или поверителна информация на разкриващата Страна, обозначена е като поверителна/поверителна или собствена информация, или е предоставена при условия на поверителност от разкриващата Страна.

2. Получаващата Страна се задължава за срока на горепосочения договор между страните и за период от **2 години** от датата на прекратяването му:

а) да опазва ПИ при условия на поверителност и да се отнася към нея поне със същата грижа, с каквато се отнася към собствената си информация с подобен характер;

б) да използва ПИ само за добросъвестната подготовка и преговори за евентуални бъдещи бизнес отношения между Страните /Цел на използване/;

в) да ограничи предоставянето на ПИ, получена от разкриващата Страна, до кръга на своите служители и наети лица, които са ангажирани в контактите и преговорите между Страните, и до степента, в която това е необходимо за реализация на техните непосредствени задачи свързани с Целта на използване, както и да доведе до знанието на тези лица изискванията на това Споразумение.

г) да ограничи копирането, възпроизвеждането или препредаването по какъвто и да е друг начин на ПИ сред лицата по горната подточка само до степента, в която това е необходимо за Целта на използване.

д) да не предоставя никаква част от получената ПИ на трета страна без предварителното писмено съгласие на разкриващата Страна.

3. Разкриваната ПИ ще остане изцяло собствена и поверителна информация на разкриващата Страна. При поискване от разкриващата Страна и по нейните указания, ПИ ще бъде изцяло унищожена или върната на разкриващата Страна, включително всички копия, фотографии, твърди дискове или други носители за съхраняване на информация и всякакви дубликати, направени от получаващата Страна.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

4. Ограниченията за използване или разкриване на ПИ по Споразумението няма да се прилагат за информация, която:

а) след сключване на Споразумението е станала обществено известна или достъпна без това да е свързано с нарушение на Споразумението от получаващата Страна; или

б) към момента на разкриването й вече е била известна на получаващата Страна, без това да е свързано с нарушение на настоящото Споразумение или на закона;

в) която е независимо открита от получаващата Страна, или бъде получена законно от друг източник, имащ право да дава такава информация; или

г) която разкриващата Страна се съгласява писмено да освободи от такива ограничения; или

е) която подлежи на разкриване на основание на нормативен акт или друг задължителен акт на компетентен държавен или надлежно оторизиран орган, вкл. на съд или арбитраж със съответната компетентност.

5. Нищо в това Споразумение не задължава която и да е от Страните да води преговори, да предоставя определена информация или да установи обсъжданите бизнес отношения с другата Страна.

6. Публикуването на новини, официални изявления, реклами или обяви от която и да е от Страните, засягащи това Споразумение, трябва да бъдат предварително съгласувани между Страните и одобрени в писмен вид.

7. Изменения и допълнения на това Споразумение ще бъдат валидни само ако са направени писмено и са подписани от всяка от Страните чрез техните законни или упълномощени представители.

8. Това Споразумение се сключва за срок от **2 години** след изтичане на горепосочения договор между страните и влиза в сила от датата, на която е подписано от двете Страни. То може да бъде прекратено и преди изтичането на 2-годишния срок по взаимно писмено съгласие между Страните.

9. За всички права и задължения по това Споразумение, както и за неуредените в него въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско право.

10. Всякакви спорове, несъгласия или оплаквания, възникнали по повод на това Споразумение, които не са били разрешени между Страните в дух на разбирателство за период от 30 дни, ще бъдат отнесени към компетентния български съд.

Споразумението се подписва в два екземпляра, по един за всяка от Страните.

ДП „Пристанищна инфраструктура"

18.09.2017
.....
Дата

.....

Ангел Забуртов
Генерален директор

„Енерджи Сорс" ЕООД

18.09.2017
.....
Дата

.....

Владимир Вътпийски
Управител

ЕнЕрДжи Сорс ЕООД

ул.Бесарабия 52, 1517 София, Тел:02 4444652, Факс: 02 4444 653, e-mail:office@nrgsource.eu

Техническо предложение

Относно: Подмяна на батерии на UPS,допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект„ Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС – фаза 1„;

Фирма „ЕнЕрДжи Сорс" ЕООД, , има удоволствието да Ви предостави, следното техническо предложение:

	Изисквания на възложителя	Предложение от изпълнителя
1	Акумулаторни батерии 12 V / 5.0 Ah - капацитет C20 (Ah):5 Ah; - напрежение 12 V; - габарити 90/70/107 - д/ш/в/ - широчина на плюсовата и минусовата клеми T2 6,35 мм. - клапанно-регулирана оловно-киселинна батерия (VRLA), необслужваема. - използвана технология SLA – оловно киселинна - изглед на полюсите	• **Genesis NP 5 – 12 WT** • Капацитет(20hr@20°C@1.8V/C): **5 Ah** • Номинално напрежение на блок: 12V • Размери Д/Ш/В: 90/70/107 mm • широчина на плюсовата и минусовата клеми T2 6,35 мм • Технология: клапанно-регулирана оловно-киселинна батерия AGM/VRLA , необслужваема. • изглед на полюсите 
2	Акумулаторни батерии 12 V / 7 Ah - капацитет C20 (Ah):7 Ah; - напрежение 12 V; - габарити 151/65/100 - д/ш/в/ - широчина на плюсовата и минусовата клеми T2 6,35 мм. - клапанно-регулирана оловно-киселинна батерия (VRLA), необслужваема. - използвана технология SLA – оловно киселинна - изглед на полюсите	• **Genesis , NP 7 – 12 WT** • Капацитет(20hr@20°C@1.8V/C): **7 Ah** • Номинално напрежение на блок: 12V • Размери Д/Ш/В: 151/65/100 mm • широчина на плюсовата и минусовата клеми T2 6,35 мм. • Технология: клапанно-регулирана оловно-киселинна батерия AGM/VRLA , необслужваема • изглед на полюсите 

ЕнЕрДжи Сорс ЕООД

ул.Бесарабия 52, 1517 София, Тел:02 4444652, Факс: 02 4444 653, e-mail:office@nrgsource.eu

3	Акумулаторни батерии 12 V / 70Ah -капацитет C20 (Ah):70 Ah; - напрежение 12 V; - габарити 255/105/395 - д/ш/в/ - клапанно-регулирана оловно-киселинна батерия (VRLA), необслужваема. - използвана технология SLA – оловно киселинна - изглед на полюсите	• **Monbat, 12MVR65TA** • Капацитет(20hr@25°C@1.85V/C): **70 Ah** • Номинално напрежение на блок: 12V • Размери Д/Ш/В: 255/105/395 mm • Технология: клапанно-регулирана оловно-киселинна батерия AGM/VRLA , необслужваема. • изглед на полюсите

Допълнителни условия:

- Батериите да са годни за непосредствен монтаж и експлоатация;
- Батериите са с цветна маркировка на полюсите;
- Предложения срок за гаранционна поддръжка е 25 месеца от датата на доставка.
- Предложение за време за реакция и подмяна на дефектирала батерия (батериите за подмяна ще бъдат предоставяни в Обект 1 - гр. Русе) в срок до 7 дни ;
- Срок на доставка – до 10 дни след сключване на договора на посочените обекти.
- Срок за изземване на излезлите от употреба батерии от трите обекта за доставка 60 дни
- Срок на валидност на офертата 30.10.2017 г. 17:30 ч.

1.08.2017 г.
София

Изготвил: Николай Манчев

Утвърдил:
/инж. Владимир Вьртийски/

Заличени данни чл. 33 ЗЗЛД

Приложение № 8

ДО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"
бул. „Шипченски проход" № 69, ет. 4
1574 София

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(образец)

От Владимир Вътийски в качеството му на Управител на „Енерджи Сорс" ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 203248686, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: гр. София, кв.Х.Димитър, ул.Васил Кънчев 26, тел. 02 4444 652, факс: 02 4444 653, e-mail: office@nrgsource.eu

банкова сметка: IBAN BG90RZBB91551005277643, BIC RZBBBGSF,
ТБ Райфайзенбанк България ЕАД

УВАЖАЕМИ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

След като се запознахме с условията за участие в обществена поръчка с предмет: ***„Подмяна на батерии на UPS, допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС - фаза 1"***, представяме на Вашето внимание **следното ценово предложение**:

1. Цена, на която ще бъдат изкупени излезлите от употреба батерии, подлежащи на изземване от трите обекта за доставка 0.85 лв. без ДДС/ кг. и 1.02 лв. с ДДС/ кг.

2. Цена за доставка на батериите съгласно Техническата спецификация в размер на
31 520 лв. без ДДС,
37 824 лв. с ДДС.

3. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на
28 522.90 лв. без ДДС,
34 227,48 лв. с ДДС.

Предложените цени са в лева, изчислени до втория знак след десетичната запетая, и са без включен ДДС, като са определени при пълно съответствие с условията от указанията за участие в обществената поръчка.

Посочените цени включват всички разходи по предоставяне на услугите.

Стойността, процентът от общата цена на конкретната част от предмета на поръчката, която ще се изпълни от подизпълнител/и е:
.....
.....

Заличени данни
Чл. 33 ЗЗЛД

Заявяваме, че настоящото ценово предложение е валидно за срок от 90 /деветдесет/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, а оферираните цени ще бъдат актуални за целия срок на изпълнение на договора, в случай, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката.

При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема словесно изписаната сумата.

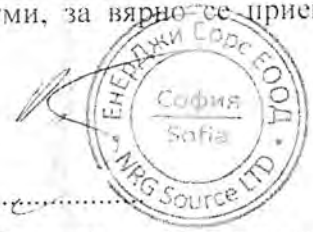

1.08.2017г.

гр. София

С уважение: .....

/инж. Владимир Вътрийски- Управител/

Заличени данни
Чл. 33 ЗЗЛД

Range Summary

genesis NP

data safe NPX

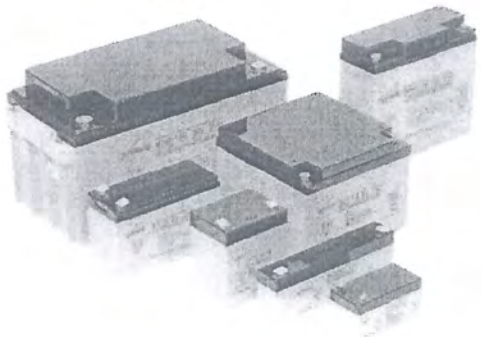

Powerful solutions for industrial applications

EnerSys
Power Full Solutions

General Specif cations

Genesis NP Battery Series

Battery Types	FR Type*	Volts	Nominal Capacity (20hr rate-Ah)	Length mm	Width mm	Overall Height (inc. terminals) mm	Weight kgs.	Layout (including terminals)	^Terminal Illustration
NP1.2-6	NP1.2-6FR	6	1.2	97	25	56	0.30	1	A
NP2.8-6	NP2.8-6FR	6	2.8	67	33	105	0.59	2	A
NP3-6	NP3-6FR	6	3.0	134	33	67	0.69	1	A
NP4-6	NP4-6FR	6	4.0	70	47	105	0.80	5	A
NP7-6	NP7-6FR	6	7.0	151	33	100	1.28	1	A
NP10-6	NP10-6FR	6	10.0	151	50	101	1.99	1	A
NP12-6	NP12-6FR	6	12.0	151	50	101	2.03	1	C
NP0.8-12	NP0.8-12FR	12	0.8	96	25	61	0.37	7	H/I
NP1.2-12	NP1.2-12FR	12	1.2	97	48	56	0.57	3	A
NP2-12	NP2-12FR	12	2.0	150	20	89	0.70	8	B
NP2-12C	NP2-12CFR	12	2.0	182	24	61	0.73	6	D
NP2.3-12	NP2.3-12FR	12	2.3	178	35	67	0.98	1	A
NP2.9-12	NP2.9-12FR	12	2.9	79	56	105	1.24	1	A
NP3.4-12	NP3.4-12FR	12	3.4	134	67	67	1.39	3	A
NP5-12	NP5-12FR	12	5.0	90	70	107	1.81	1	A/C
NP7-12	NP7-12FR	12	7.0	151	65	100	2.59	4	A/C
NP10-12	NP10-12FR	12	9.5	151	65	118	3.27	4	A
NP12-12	NP12-12FR	12	12.0	151	98	100	4.06	4	C
NP18-12	NP18-12FR	12	17.2	181	76	167	6.17	2	E/G
NP24-12	NP24-12FR	12	24.0	166	175	125	9.07	2	E/G
NP33-12	NP33-12FR	12	33.0	197	131	158+	11.79	1	E/G
NP38-12	NP38-12FR	12	38.0	197	165	172	14.59	2	G
NP55-12	NP55-12FR	12	55.0	229	138	207+	18.01	1	G
NP65-12	NP65-12FR	12	65.0	350	166	174	23.63	2	G
NP75-12	NP75-12FR	12	75.0	259	169	208+	26.50	1	G
NP90-12	NP90-12FR	12	90.0	304	168	229	31.18	1	G
NP100-12	NP100-12FR	12	100.0	329	174	214+	32.50	1	G
NP120-12	NP120-12FR	12	120.0	407	173	235	38.41	1	G
NP150-12	NP150-12FR	12	150.0	483	170	241	44.50	1	G
NP200-12	NP200-12FR	12	200.0	522	240	218+	64.50	3	G

Genesis NPX Battery Series

Battery Types	FR Type*	Volts	15 minute watts per cell to 1.67Vpc	Nominal Capacity (20hr rate-Ah)	Length mm	Width (inc. terminals) mm	Overall Height (inc. terminals) mm	Weight kgs.	Layout (including terminals)	^Terminal Illustration
NPX50-6	NPX50-6FR	6	50W/Cell	13	151	50	100	2.09	1	C
NPX24-12	NPX24-12FR	12	24W/Cell	6	151	51	100	2.28	4	neg A pos C
NPX25-12	NPX25-12FR	12	23W/Cell	5	90	70	107	1.95	1	C
NPX35-12	NPX35-12FR	12	35W/Cell	8	151	65	100	2.75	4	A/C
NPX80-12	NPX80-12FR	12	80W/Cell	20	181	76	167	6.35	2	E
NPX100-12	NPX100-12FR	12	95W/Cell	28	166	125	175	9.70	2	E
NPX135-12	NPX135-12FR	12	135W/Cell	33	197	130	158+	11.94	1	E
NPX150-12	NPX150-12FR	12	150W/Cell	40	197	165	172	14.29	2	G

FOOTNOTES:

* *FR: UL94-VO, Flame Retardant Case and Cover (Oxygen index 28)*

\+ *Height is to the top of the cover. Overall Height, including terminal is dependent on the terminal conf guration*

^ *Terminal availability is subjected to conf rmation at point of order*

Recognized by UL File No. MH16464

NOTE: *All dimensions +/- 1mm; Weights are +/- 5%*

Torque Specif cations:

M5 receptacle: 35.4 lbf.in (4Nm) +/- 5%

M6 receptacle: 65 lbf.in (6.8Nm) +/- 5%

Layout Illustration

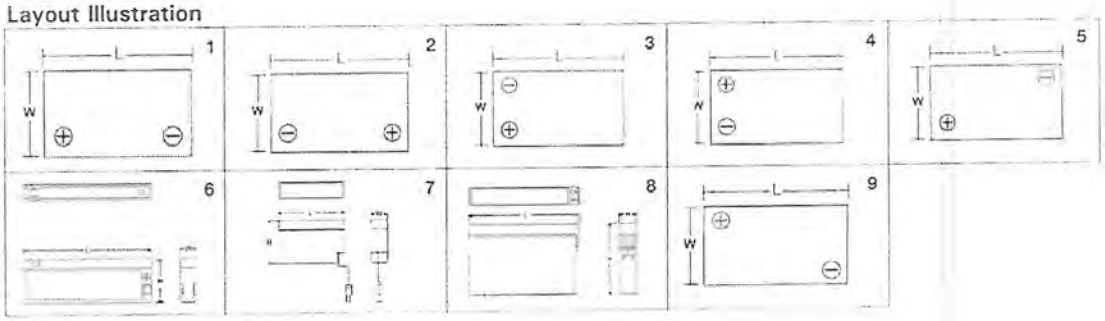

Terminal Illustration

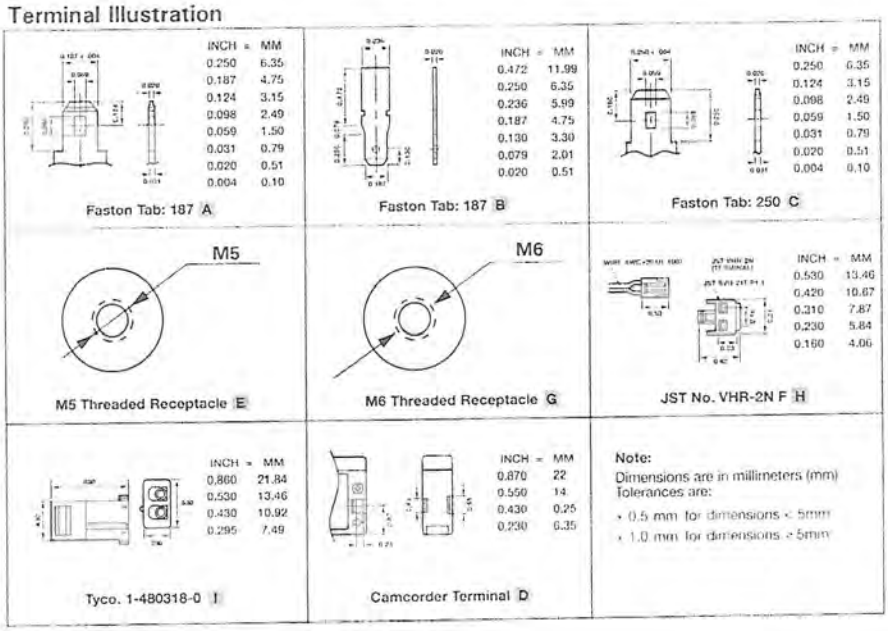

Charging

- Refresh charge: Product in storage (ambient temperature 25°C) requires a top charge every six months. Apply constant voltage at 2.40 volts per cell, initial charging current should be set at less than 0.1C for 15 to 20 hours.

Discharge

- Stop operation when voltage has reached the minimum permissible voltage (1.6Vpc). Recharge immediately.
- Do not operate at 3C or more current continuously.

Storage

- Always store battery in a fully charged condition.
- If battery is to be stored for a long period, apply a recharge every 6 months.
- Store batteries in a dry and cool location.

Temperature

- Keep within ambient temperatures of -15°C to +50°C for both charging and discharging.

Maximizing battery life expectancy

- Encase battery in a well ventilated compartment.
- Avoid installing battery near heated units such as a transformer.
- House the battery in the lowest section of the equipment enclosure or rack to prevent unnecessary battery temperature rise.
- It is not recommended to install/operate the battery in the inverted position.

Others

- Avoid terminal short circuit.
- DO NOT expose to open f ame.
- WARNING - Avoid exposure of the battery to any type of oil, solvent, detergent, petroleum-based solvent or ammonia solution. These materials could potentially cause permanent damage to the battery box and lid and will void the warranty.

Charging Characteristics

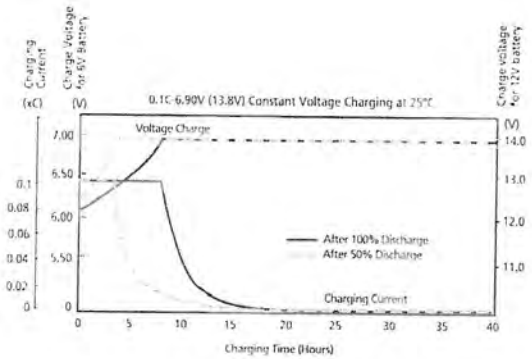

Cycle service life in relation to depth of discharge NP series

Testing conditions: Discharge Current: 0.17C Amp.
Charging Current: 0.09C Amp.
Charging Volume: 125% of Discharged Capacity
Ambient Temperature 20°C

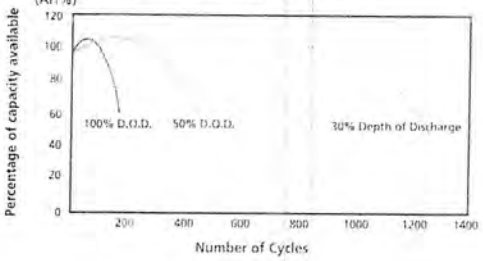

Float service life NP series

Testing conditions: Floating Voltage: 2.25 to 2.30V/Cell
Ambient Temperature: 20°C to 22°C

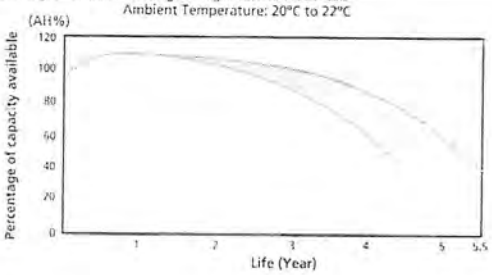

Discharge characteristics NP series

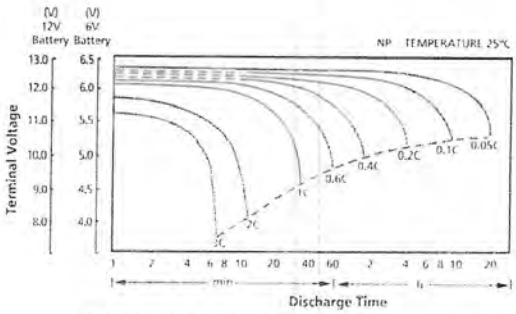

If discharge currents in excess of 3C are required, consult the EnerSys Technical Department prior to use.

Charging Voltage

Temperature °C	Standby use* Float voltage range per cell	Cyclic use** Volts per cell
0	2.340	2.510
10	2.310	2.480
20	2.280	2.450
25	2.265	2.435
30	2.250	2.420
35	2.235	2.405
40	2.220	2.390

** Minimum current 5% C_{20} no max current limit*
*** Max current limit 25% C_{20}*

EnerSys
Power-Full Solutions

www.enersys.com

EnerSys
World Headquarters
2366 Bernville Road
Reading, PA 19605
USA
Tel: +1 610 208 1991
+1 800 538 3627
Fax: +1 610 372 8613

EnerSys EMEA
EH Europe GmbH
Löwenstrasse 32
8001 Zürich
Switzerland

EnerSys Asia
152 Beach Road
Gateway East Building
Level 11-03
189721 Singapore
Tel: +65 6508 1780

Contact:

© 2014 EnerSys. All rights reserved.
Trademarks and logos are the property of EnerSys and its affiliates.

Publication No. EN-NP-NPX-RS-003 - March 2014 - Subject to revisions without prior notice. E&O.E.

MONBAT®

THE SOURCE OF POWER
electric energy for versatile applications

12MVR65TA
FRONT ACCESS VRLA

Product design features:

- EUROBAT specification Long Life 12+ years
- Extremely high float life performance
- Low self discharge rates
- Low internal resistance
- Wide range of operating temperature -20°C to +55°C
- Compact design with high energy density
- ETSI Rack integration
- One-way valve regulated system with flame-arrestor
- Internal gas recombination efficiency 98% - 99%
- Low installation cost, maintenance free product
- Delivered ready for use
- Shock resistant ABS flame retardant container and lid
- Sealed for leak-free operation, inline automatic tested
- Female M8 brass terminals with no need for retightening
- Non-hazardous cargo for ground, sea and air transport
- Fully recyclable product

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AQAP 2110

All MONBAT VRLA batteries are fully compliant with IEC 60 896 - 21/22, EN 60 896 - part 2, BS 6290 - part 4

Specifications:

- Nominal Voltage: 12V
- Terminal type: Front
- Grid alloy: Calcium/Tin lead alloy
- Plates: Flat Pasted
- Separators: AGM
- Active material: Very high purity lead
- Case and cover: ABS F.R. class V0
- Carrying Handles: Yes
- Terminal torque: 8 Nm
- Electrolyte: Sulphuric acid, Analytical grade purity
- Venting Valve: One way, self resealing,
  - Opening pressure 120 mBar
  - Resealing pressure 105 mBar
- Central degassing system: Available
- Terminal sealing: Mechanical + epoxy double sealing
- Connectors: Supplied as standard
- Shelf life: Up to 1 year

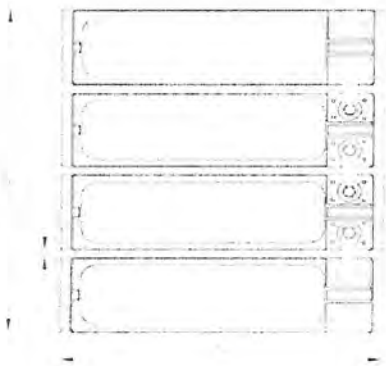

Mechanical Characteristics		
	SI Units	US Units
Length	395 mm	15.55 inches
Width	105 mm	4.13 inches
Height	255 mm	10.04 inches
Typical Weight	23.3 kg	51.37 lbs
Terminal Torque	8.0 Nm	70.8 in.lbs

MONBAT Plc, 32A, Cherni vrah Blvd., fl. 4, 1407 Sofia, Bulgaria, tel: +359 2 962 11 50, fax:+359 2 962 11 46, e-mail: vrla@monbat.com

Performance characteristics:

- Charging voltage: Float 2.27 – 2.29 Vpc at 20°C
  Boost charge 2.40 Vpc at 20°C
- Temperature compensation: ±3mVpc/°C
- Short Circuit Current: 1620 A (IEC 60 896 -21/22)
- Internal resistance: 8.25 mOhms (IEC 60 896 -21/22)

- Recommended End of Discharge voltage:
  - From 5 min to 1 hour: 1.65 Vpc
  - From 1 to 5 hours: 1.70 Vpc
  - From 5 to 8 hours: 1.75 Vpc
  - From 8 to 12 hours: 1.80 Vpc
  - From 12 to 20 hours: 1.85 Vpc

- Self discharge: Less than 2.5% per month at 20°C
- Storability without recharging: Up to 6 months at 20°C

Performance and characteristics at different temperatures (capacity correction)

Discharge time	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C
From 5 to 59 minutes	0.77	0.83	0.87	0.92	0.96	1	1.02	1.05	1.06
From 1 to 24 hours	0.83	0.87	0.91	0.94	0.97	1	1.02	1.03	1.04

Battery capacity at constant current discharge (Ah) for battery 12MVR65TA at 25°C

Uf, Vpc	5 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.60	19.17	29.25	35.00	46.0	53.2	55.8	60.0	66.0	65.4	69.6	73.0	78.0
1.65	17.67	28.75	34.00	45.0	52.8	55.5	59.6	65.5	64.8	68.0	73.0	78.0
1.70	16.33	28.00	33.50	44.0	52.2	54.9	59.2	65.0	64.2	67.2	72.0	76.0
1.75	14.00	26.00	32.50	43.0	51.6	54.3	58.8	64.0	63.0	66.4	71.0	74.0
1.80	11.75	24.50	31.50	42.0	49.4	53.4	57.6	63.0	61.8	65.6	70.0	74.0
1.85	9.17	21.00	28.50	40.0	47.2	51.0	54.8	59.5	58.8	61.6	66.0	70.0

Discharge performance at constant current discharge (A) for battery 12MVR65TA at 25°C

Uf, Vpc	5 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.60	230	117	70	46	26.6	18.6	15.0	13.2	10.9	8.7	7.3	3.9
1.65	212	115	68	45	26.4	18.5	14.9	13.1	10.8	8.5	7.3	3.9
1.70	196	112	67	44	26.1	18.3	14.8	13.0	10.7	8.4	7.2	3.8
1.75	168	104	65	43	25.8	18.1	14.7	12.8	10.5	8.3	7.1	3.7
1.80	141	98	63	42	24.7	17.8	14.4	12.6	10.3	8.2	7.0	3.7
1.85	110	84	57	40	23.6	17.0	13.7	11.9	9.8	7.7	6.6	3.5

Discharge performance at constant power discharge (W per cell) for battery 12MVR65TA at 25°C

Uf, Vpc	5 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1.60	372	215	131	84	46.2	35.9	28.4	24.1	20.1	15.9	14.0	7.3
1.65	355	211	128	82	45.8	35.9	28.2	24.0	20.2	15.7	13.9	7.2
1.70	324	205	125	81	45.5	35.7	28.0	23.8	20.0	15.5	13.6	7.2
1.75	300	194	123	80	45.1	35.2	27.8	23.6	19.6	15.3	13.2	7.1
1.80	268	179	118	78	44.6	34.8	27.4	23.2	19.3	15.0	13.0	7.0
1.85	221	158	109	76	43.4	33.2	26.6	22.0	18.5	14.2	12.4	6.6

MONBAT Plc, 32A, Cherni vrah Blvd., fl. 4, 1407 Sofia, Bulgaria, tel: +359 2 962 11 50, fax:+359 2 962 11 45, e-mail: vrla@monbat.com