



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“


КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА

Варна 9000, пл. „Славейков“ № 1, e-mail: [office.varna@bgports.bg](mailto:office.varna@bgports.bg), Тел: (+359 52) 684 611, Факс: (+359 52) 655 902

ДО

Потенциалните участници

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Портал 3 и пътна връзка, Пристанище Варна Запад“.

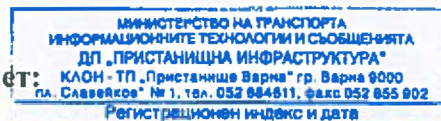

13-00-116-15/15.11.19

Относно: *Разясняване по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Портал 3 и пътна връзка, Пристанище Варна Запад“.*

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Портал 3 и пътна връзка, Пристанище Варна Запад“, представям следните разяснения:

**Въпрос № 3:** В Количествената сметка за т. 23 е записано „Доставка и монтаж на капацы от неръждаема стомана с размер 100/100/10 см. за ел. шахти“. В приложената Техническа спецификация Раздел IV Изисквания за качеството на материалите, технологията на изпълнение на видовете СМР при изпълнение на обекта за точка Тръби за кабелни трасета, кабелозащитни тръби и кабели е указано: „Капаците за ел. шахтите да са изработени изцяло от чугун и да са с клас на натоварване D 400“.

Моля еднозначно да уточните от какъв материал да са капаците на ел. шахтите.

**Отговор № 3:** Както е описано в Количествената сметка за т. 23 капаците трябва да са „.....от неръждаема стомана с размер 100/100/10 см.....“

**Въпрос № 4:** За т. 35 „Доставка и монтаж на портална врата от ковано желязо с размери H=2,00м, L=12,00м и с профили 20/20мм и рамков профил 30/30мм и връх, включително всички свързани с това разходи“ – моля, да дадете допълнителна спецификация по следните въпроси:

4.1. Какъв вид да бъде вратата: Конзолна плъзгаща, плъзгаща на релсов път с колела или радиално отваряема?

4.2. Пълнежа от 20x20 мм плътен кован профил ли е или кух квадратен профил?

4.3. Рамката няма как да бъде от 30x30 мм профил на такава дължина. Трябва да е минимум 100x100x3 мм при плъзгаща врата на колела или 120x120x3 мм при радиална или конзолна врата. Потвърдете, че може да направим рамките не от профил 30x30 мм.

4.4. Нужен ли е двигател за 3000 кг врата? Ако насищането е от кух профил 20x20x2 мм вратата ще тежи не повече от 800 кг. Ако е плътен 20x20 ще тежи около 1300 кг.

4.5. Колко интензивно ще се използва вратата?

**Отговор № 4:** В техническото задание и количествената сметка Възложителя е заложил минималните изисквания за изпълнение на предвидената портална врата. Изпълнителя сам

преценява в анализите как да формира единичната цена и технология за изпълнение за всяка позиция от количествената сметка.

С уважение,

Димитър Николов  
Директор на Клон ДП „Пристанище Варна“  
ДП „Пристанищна инфраструктура“

